



## Verordnung

**des Bürgermeisters der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 12. Mai 2026, Zahl: 120-20/BGM12/2026-Ze/Pro, mit der straßenpolizeiliche Maßnahmen für Verbindungsstraßen im Zusammenhang mit Bauarbeiten auf oder neben der Straße verordnet werden**

### § 1

#### **Vorhaben und Verkehrsbeschränkung**

- (1) Gemäß § 43 in Verbindung mit § 94d Z. 16 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr. 52/2024, in Verbindung mit der Verordnung des Gemeinderates vom 01. März 2023, Zahl: 120-20/1/2023-Ze, werden für das Vorhaben von Grabungs- und Verlegearbeiten (im Auftrag der KNG-Kärnten Netz GmbH) von 0,4 kV Erdkabeln sowie Errichtung eines Betonmastens für die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Ortsnetz Obitschach durch die Fa. Swietelsky AG, Josef-Sablatnig-Str. 251, 9020 Klagenfurt am WS, Verkehrsverbote, Verkehrsgebote und Verkehrsbeschränkungen, die im beigeschlossenen Regelplan ersichtlich sind und je nach Baufortschritt aufgestellt werden, verordnet.
- (2) Der gesamte Verkehr wird in folgenden Bereichen (öffentliche Straßen) gemäß beigeschlossenem Regelplan in beide Fahrrichtungen beschränkt:
  - a) **Parz. Nr. 768, 770, 771, 775 und 773/2, alle KG 72143 Mieger (Ortsnetz Obitschach);**
- (3) Der in der BEILAGE ersichtliche Regelplan sowie die Lagepläne bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

### § 2

#### **Zeitraum**

Die Verkehrsbeschränkung gilt von **18. Mai 2026 bis 27. Juni 2026**.

**§ 3  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Diese Verordnung ist gemäß § 44 der StVO 1960 durch die im Regelplan ersichtlichen Straßenverkehrszeichen kundzumachen. Sie tritt mit der Anbringung bzw. Aufstellung der Beschilderung in Kraft und mit deren Entfernung außer Kraft.

Der Bürgermeister:



Ing. Christian Orasch

Beilage zur Verordnung


## **BEILAGE zur Verordnung vom 12.05.2026, Zahl: 120-20/BGM12/2026-Ze/Pro**

Gemäß § 44 StVO 1960 wird diese Verordnung durch Aufstellung der nachfolgenden Straßenverkehrszeichen sowie Anbringung von Bodenmarkierungen laut angeschlossenem Regelplan kundgemacht:

2.     **§ 52/10 a und b StVO, Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. der Geschwindigkeitsbeschränkungen 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h**
9.     **§ 52/5, § 53/7 a StVO, Wartepflicht bei Gegenverkehr – i.V.m. Wartepflicht für Gegenverkehr**
13.    **§ 50/9 StVO, Baustelle**
15.    **§ 50/8 a b c StVO, Fahrbahnverengung**
17.    **§ 50/1 StVO, Querrinne oder Aufwölbung**
22.    **§ 52/11 StVO, Ende von Überholverböten und Geschwindigkeitsbeschränkungen**

Hinweise:     § 34/4 StVO: Straßenverkehrszeichen, die den fließenden Kraftfahrzeugverkehr betreffen, müssen entweder mit rückstrahlendem Material ausgestattet oder bei Dunkelheit beleuchtet sein



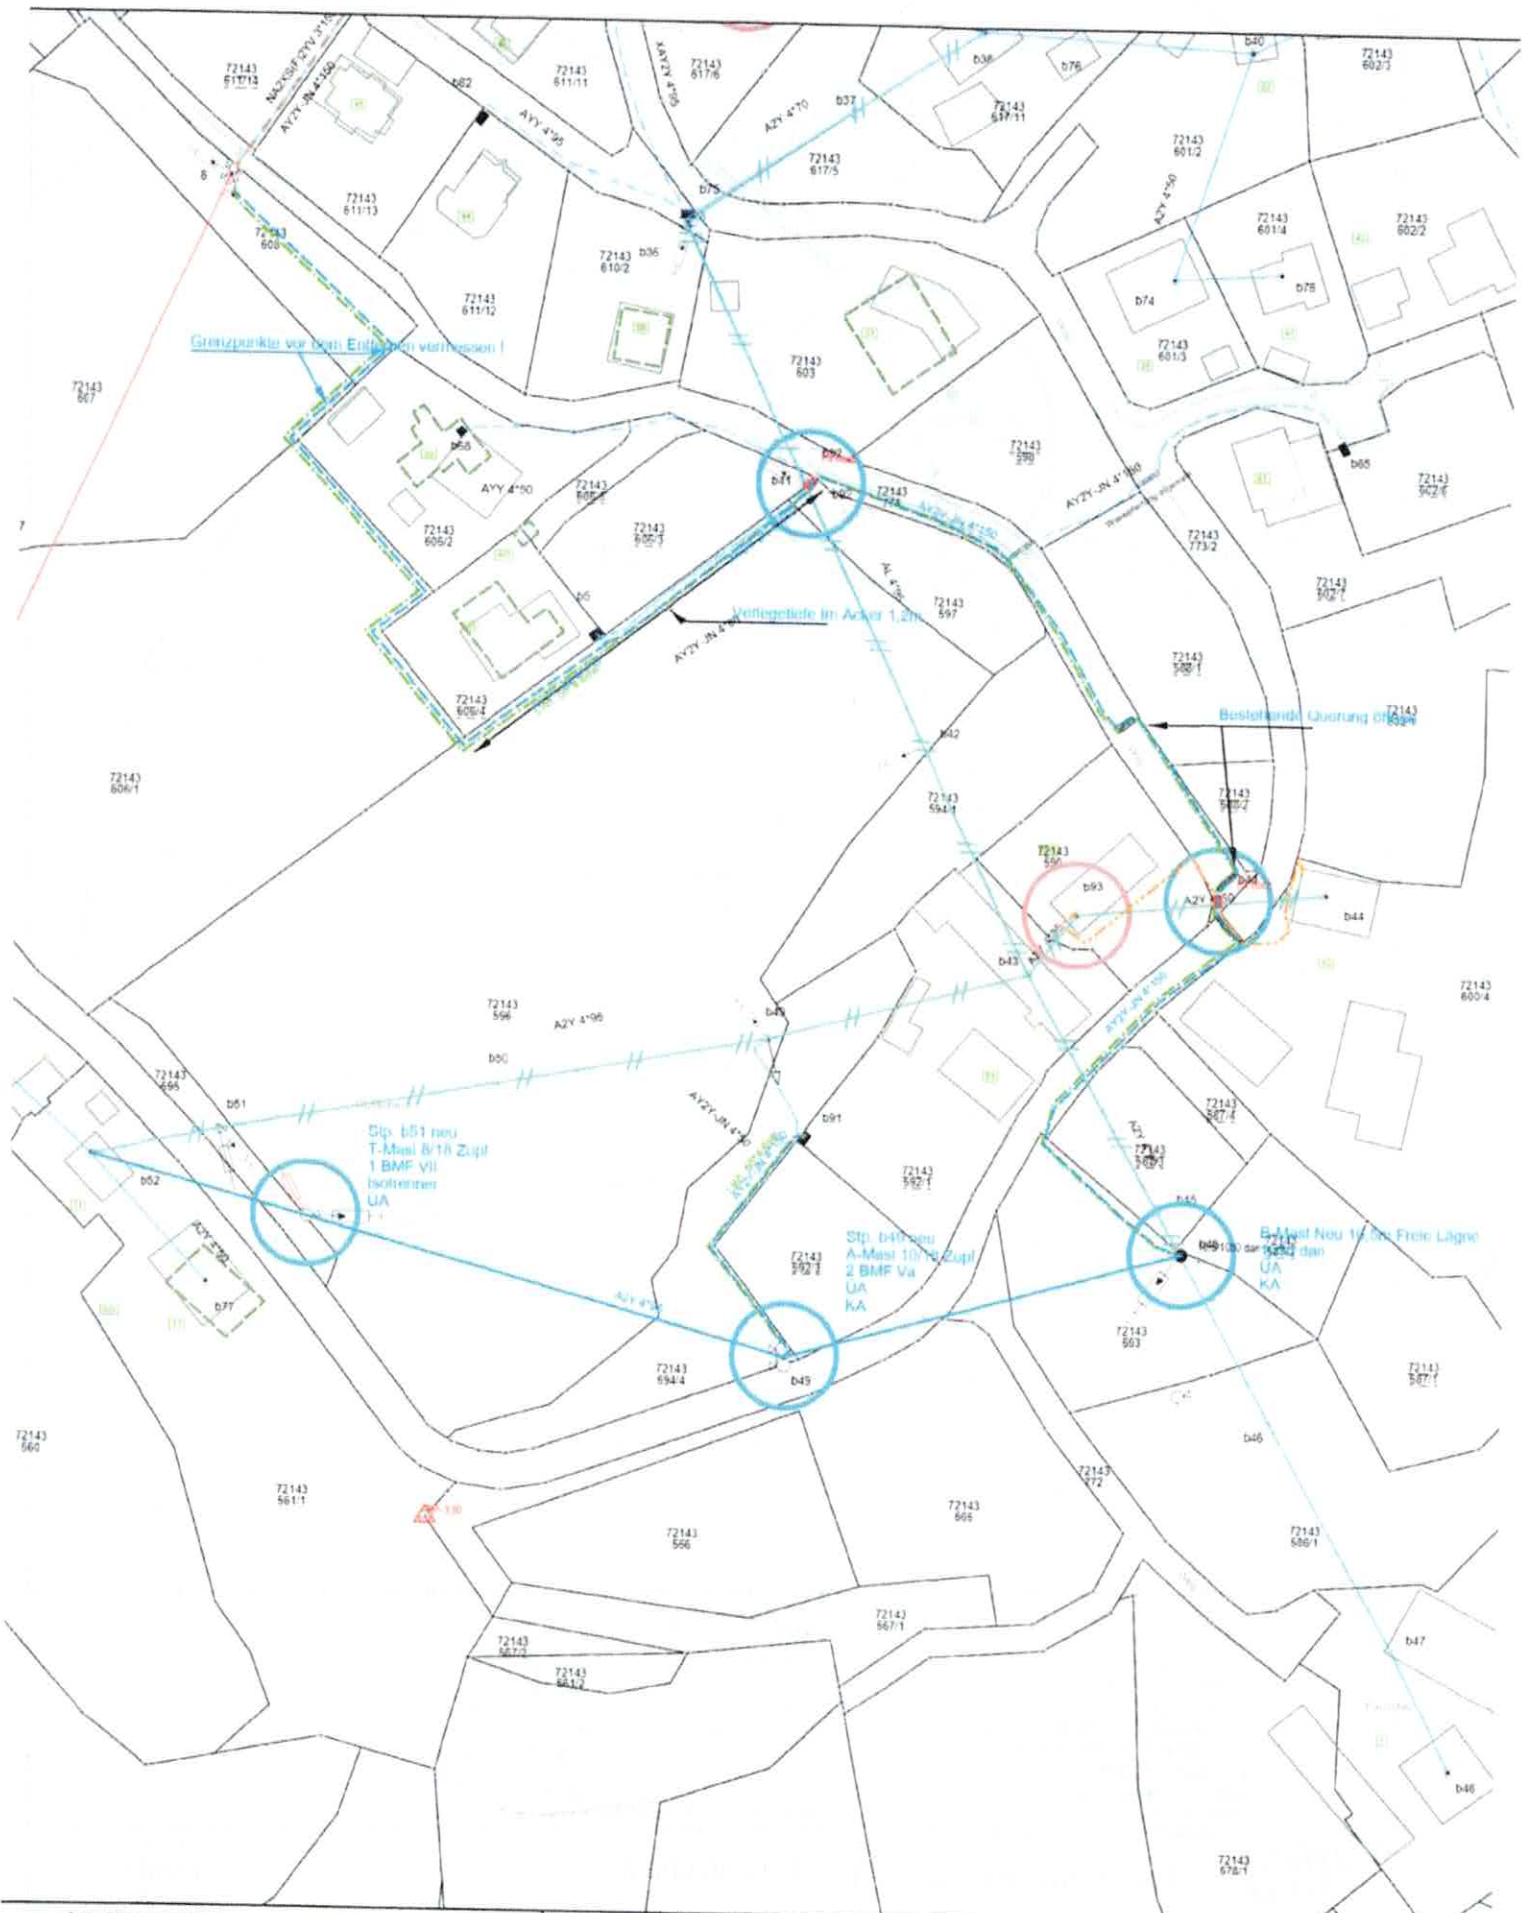

- 0.4 kV-Freileitung bestehend
- - 0.4 kV-Kabel bestehend
- - 20 kV-Freileitung bestehend
- - 20 kV-Kabel bestehend
- - 110 kV-Freileitung bestehend
- - Straßenbeleuchtungskabel bestehend
- - Fernwärmeleitung KWVG bestehend
- - LWL-Rohr bestehend
- - Gasleitung bestehend
- - Stp. b01 neu T-Mast B1A Zupf 1 BMF VII isolieren UA
- - Stp. b49 neu A-Mast 10/10 Zupf 2 BMF Va UA KA
- - Stp. b45 neu W-Mast Freileitungs Mast 10/10 Zupf 2 BMF Va UA KA
- - 0.4 kV-Freileitung projektiert
- - 0.4 kV-Kabel projektiert
- - 20 kV-Freileitung projektiert
- - 20 kV-Kabel projektiert
- - 0.4 kV-Freileitung abzutragen
- - 20 kV-Freileitung abzutragen
- - Fernwärmeleitung KWVG projektiert
- - LWL-Rohr projektiert
- - Gasleitung projektiert


**Kärnten Netz** Standort Völkermarkt

Maßstab	Datum	Name
gemäß	11.12.2025	DIELACHER
Maßstabsbalken	Gez.	
Planung 63H	Gepr.	
	Gez.	

**ON Obitschach**  
**IH Maßnahmen**

Für die technische Ausführung zuständig: **Dielacher Florian**  
Email: florian.dielacher@kaerntennetz.at

Planart	Lageplan
Plan / Auftrag	1/464
Ersatz für	
Blatt	von
Blatt Nr.	100/11

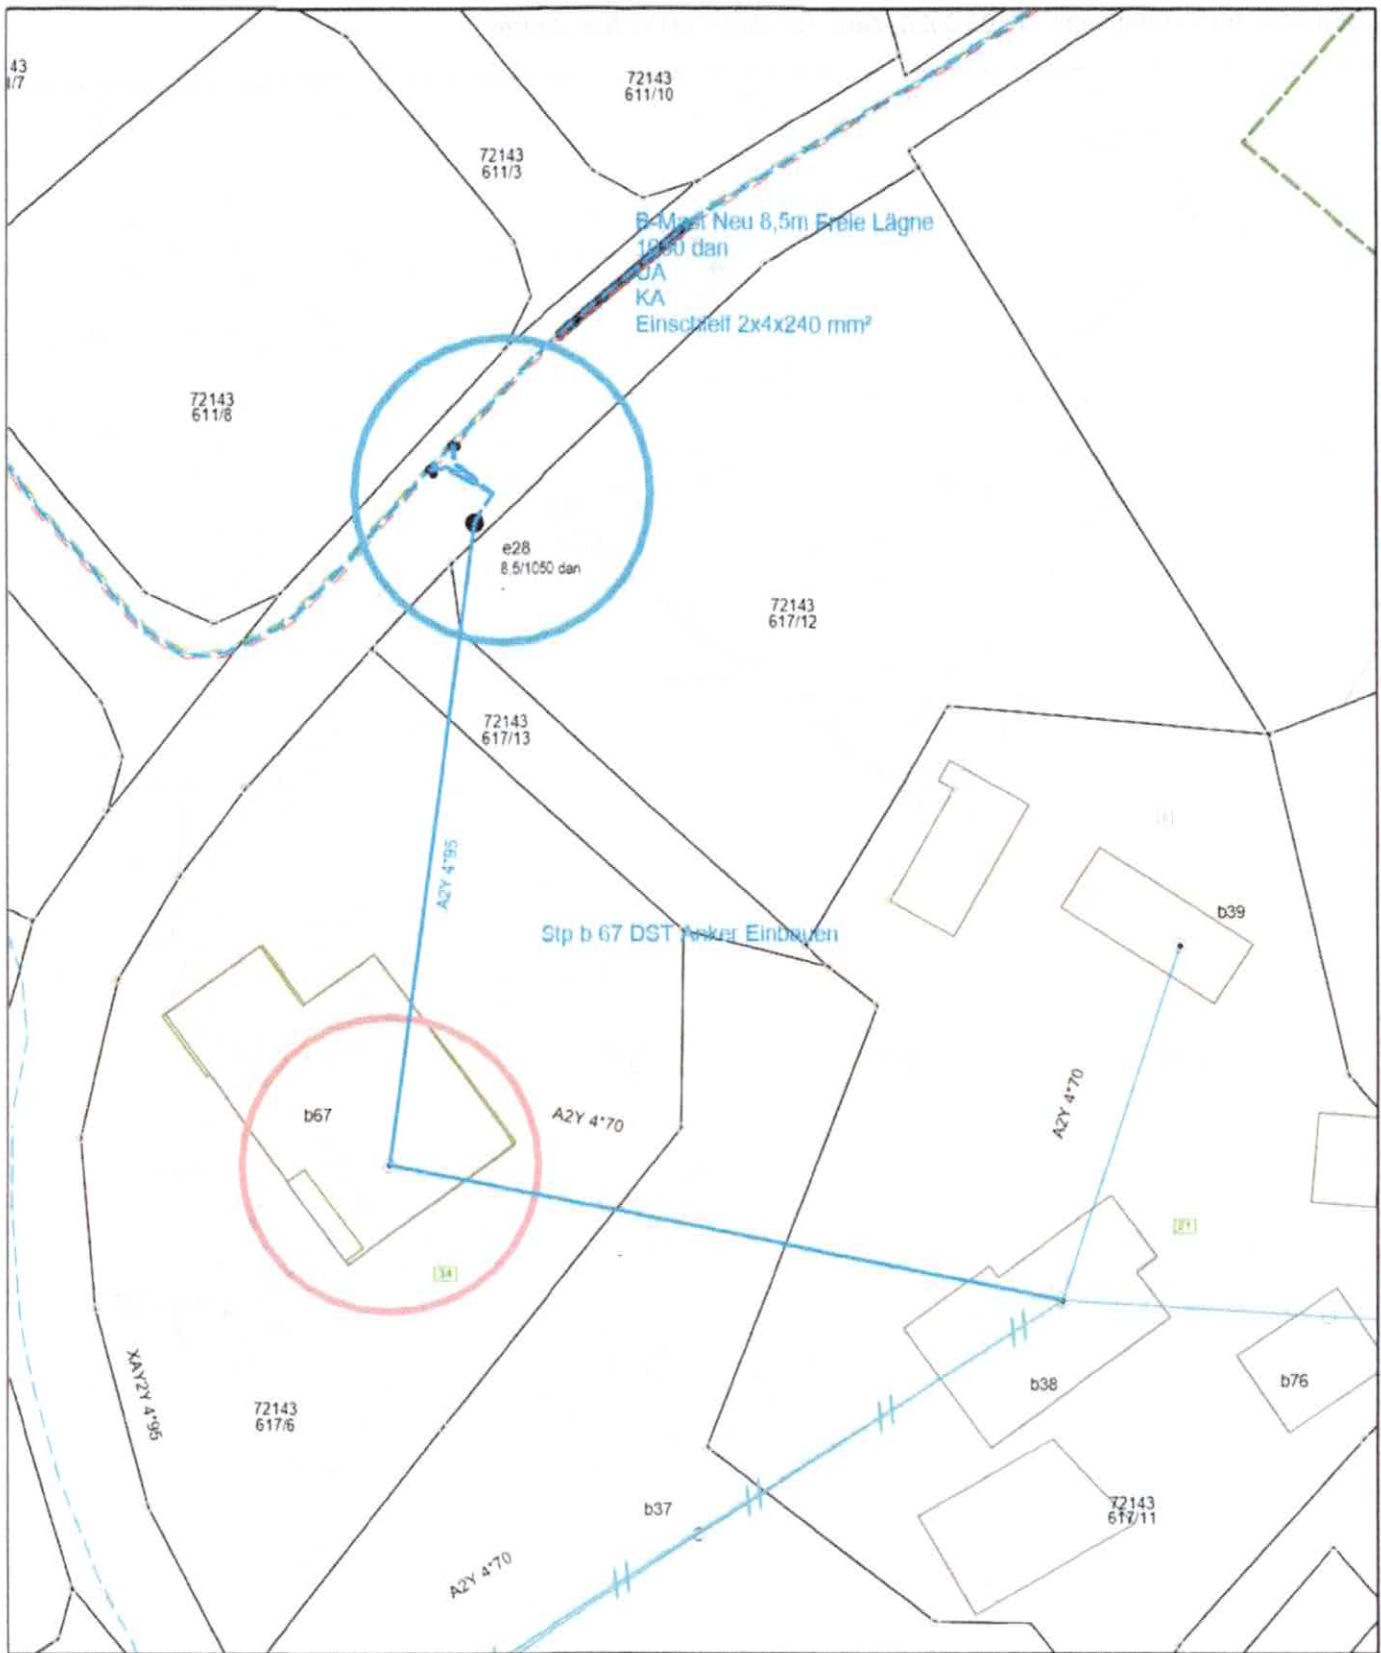

- |  |  |
|--|--|
| — 0,4-kV-Freileitung bestehend           | — 0,4-kV-Freileitung projektiert       |
| - - - 0,4-kV-Kabel bestehend             | - - - 0,4-kV-Kabel projektiert         |
| - - - 20-kV-Freileitung bestehend        | - - - 20-kV-Freileitung projektiert    |
| - - - 20-kV-Kabel bestehend              | - - - 20-kV-Kabel projektiert          |
| - - - 110-kV-Freileitung bestehend       | - - - 0,4-kV-Freileitung abzutragen    |
| - - - Straßenbeleuchtungskabel bestehend | - - - 20-kV-Freileitung abzutragen     |
| - - - Fernwärmeleitung KWG bestehend     | - - - Fernwärmeleitung KWG projektiert |
| - - - LWL-Rohr bestehend                 | - - - LWL-Rohr projektiert             |
| - - - Gasleitung bestehend               | - - - Gasleitung projektiert           |
| - - - Fremdleitung bestehend             | - - - Erdungsleitung projektiert       |

<b>Kärnten Netz</b> <small>Ein vorkaufmännlich geprägtes Unternehmen</small>		Standort Völkermarkt		<b>ON Obitschach</b> <b>IH Maßnahmen</b>	Planart Lageplan
		Maßstab	Datum		Name
gemäß	Gez.	11 12 2025	DIELACHER	Für die technische Ausführung zuständig: Dielacher Florian	Blatt von
Maßstabsbalken	Gepr.			Email: florian.dielacher@kaerntennetz.at	BM-Nr 89223
Planung A4H	Ges.			Telefon 050 525 - 1804	

# LO5

Arbeitsstellen von längerer Dauer  
Arbeiten unter Verkehr

